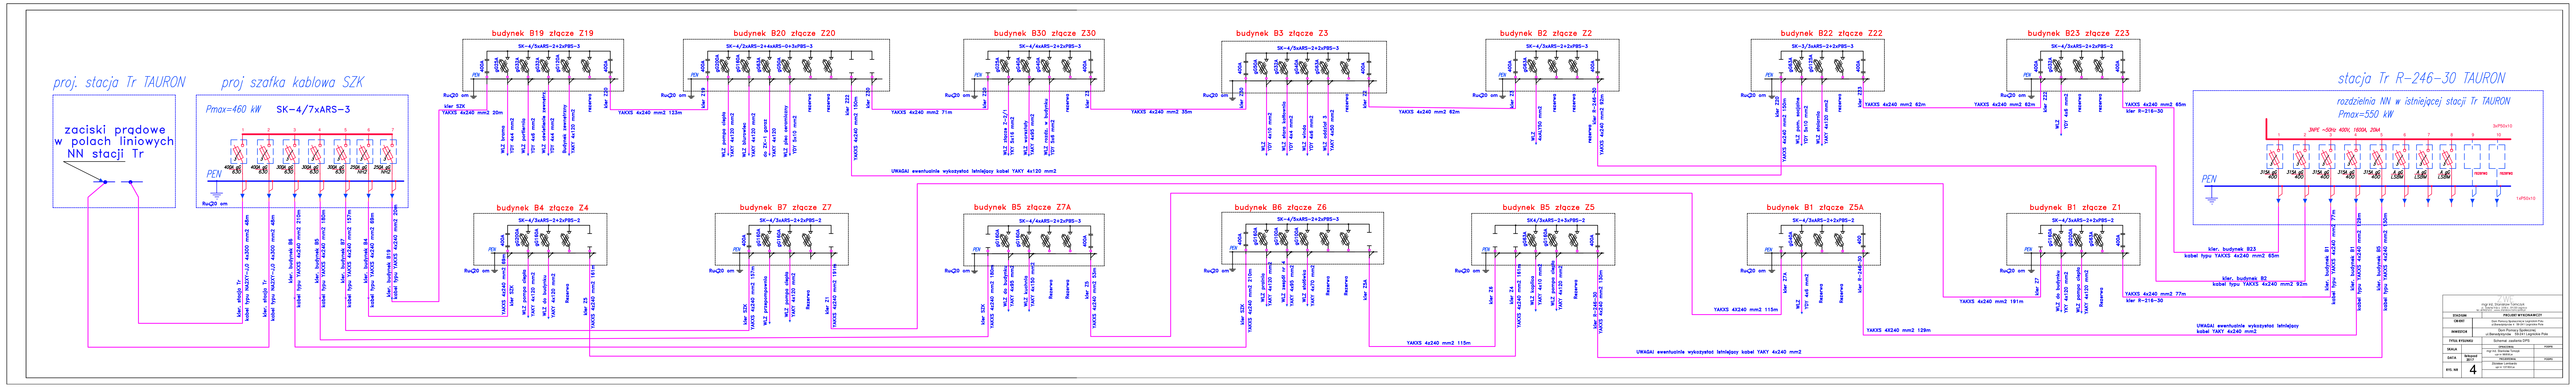
proj. stacja Tr TAURON
zaciski prądowe w polach liniowych NN stacji Tr
proj szafka kablowa SZK
Pmax=460 kW
SK-4/7xARS-3
PEN
RuZ0 sm
budynek B19 złącze Z19
budynek B20 złącze Z20
budynek B30 złącze Z30
budynek B3 złącze Z3
budynek B2 złącze Z2
budynek B22 złącze Z22
budynek B23 złącze Z23
budynek B4 złącze Z4
budynek B7 złącze Z7
budynek B5 złącze Z7A
budynek B6 złącze Z6
budynek B5 złącze Z5
budynek B1 złącze Z5A
budynek B1 złącze Z1
stacja Tr R-246-30 TAURON
rozdzielnia NN w istniejącej stacji Tr TAURON
Pmax=550 kW
3xPE=50/0 400V, 1600A, 20kA
3xPE50/0
1xPE50/0
UWAGA! ewentualnie wykopytest istniejący kabel YAKY 4x120 mm2
UWAGA! ewentualnie wykopytest istniejący kabel YAKY 4x240 mm2
YAKXS 4x240 mm2 123m
YAKXS 4x240 mm2 71m
YAKXS 4x240 mm2 35m
YAKXS 4x240 mm2 82m
YAKXS 4x240 mm2 115m
YAKXS 4x240 mm2 191m
YAKXS 4x240 mm2 129m
YAKXS 4x240 mm2 77m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 65m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 93m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 50m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 20m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 40m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 215m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 160m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 137m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 50m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 20m
kabel typu YAKXS 4x240 mm2 205m
Reserve
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Stacja Pomiarowo-Rozliczeniowa na terenie Farmy Wiatrowej Kiełpino
Stacja Pomiarowo-Rozliczeniowa
dla Bezobsługowej Farmy Wiatrowej Kiełpino Park
PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
SKALA
BRAK
DATA
Styczeń 2017
STR. NR
4
OPRACOWAŁ
mgr inż. Stanisław Tomczak
tel. 606 470 411, e-mail: stomczak@
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Stanisław Tomczak
tel. 606 470 411, e-mail: stomczak@
UZGODNIŁ
Zbigniew Czerwiński
tel. 91 311 50 00